

SCHLIKE - DOMI, spol. s r.o.
Prájezdná 1958/20
43401 Most

VYŘÍZENÍ DNE
05.03.2024

NAŠE ZNAČKA
0102097597

Sdělení o existenci energetického zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:
11010-116885 - FTTX_Č_SUPERB_CEMOSť_Cernice_Most_OK

Vážený zákazník,

Na základě Vaší žádosti 0102097597 ze dne 05.03.2024 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že sdělení nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 05.09.2024 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	síť	síť	síť
Nadzemní síť	síť	síť	síť

Stanice	síť
---------	-----

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	síť
Nadzemní síť	síť

Žařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce, a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

ČEZ Distribuce, a. s.

Dělní Dělní IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz
zastupitel: ČEZ Distribuce, a. s. | Písek, Gudiverova 2577/18, PSČ 308 00

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasláně v příloze tohoto dopisu.

V případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 880 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení trasy podzemního zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárii) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnovení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranném pásmu, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně cizími informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je možné nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Dělní, Dělní IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy:


1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranném pásmu energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

ČEZ Distribuce, a. s.

Dělní, Dělní IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz
zastupitel: ČEZ Distribuce, a. s. | Písek, Gudiverova 2577/18, PSČ 308 00

Platí pouze se sdělením číslo 0102097597.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

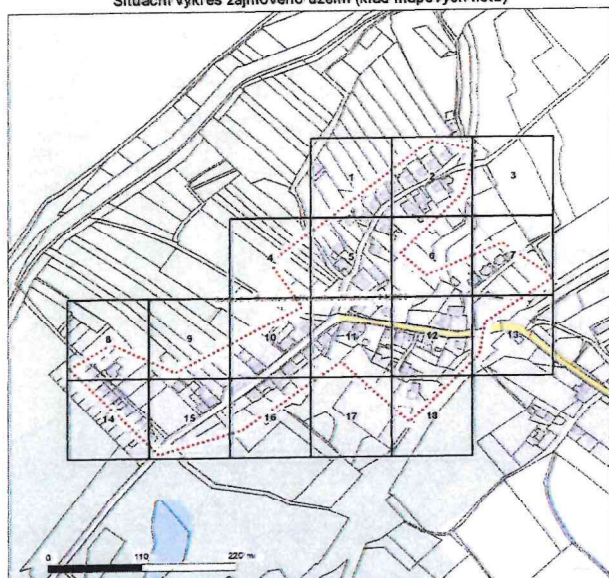


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadávejte znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA	
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	15 Ochrana do 32 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	16 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	17 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	18 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	19 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	20 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	21 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	22 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	23 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	24 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	25 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	26 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	27 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	28 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	29 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	30 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	31 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	32 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	33 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	34 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	35 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	36 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	37 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	38 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	39 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	40 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	41 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	42 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	43 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	44 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	45 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	46 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	47 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	48 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	49 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	50 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	51 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	52 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	53 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	54 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	55 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	56 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	57 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	58 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	59 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	60 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	61 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	62 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	63 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	64 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	65 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	66 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	67 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	68 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	69 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	70 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	71 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	72 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	73 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	74 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	75 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	76 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	77 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	78 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	79 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	80 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	81 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	82 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	83 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	84 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	85 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	86 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	87 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	88 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	89 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	90 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	91 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	92 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	93 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	94 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	95 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	96 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	97 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	98 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	99 Ochrana do 10 kV - vlnitá
----- hranice mapy 1:10 do 1:10	100 Ochrana do 10 kV - vlnitá

V zájmovém území se nachází investiční akce.


Platí pouze se sdělením číslo 0102097597.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

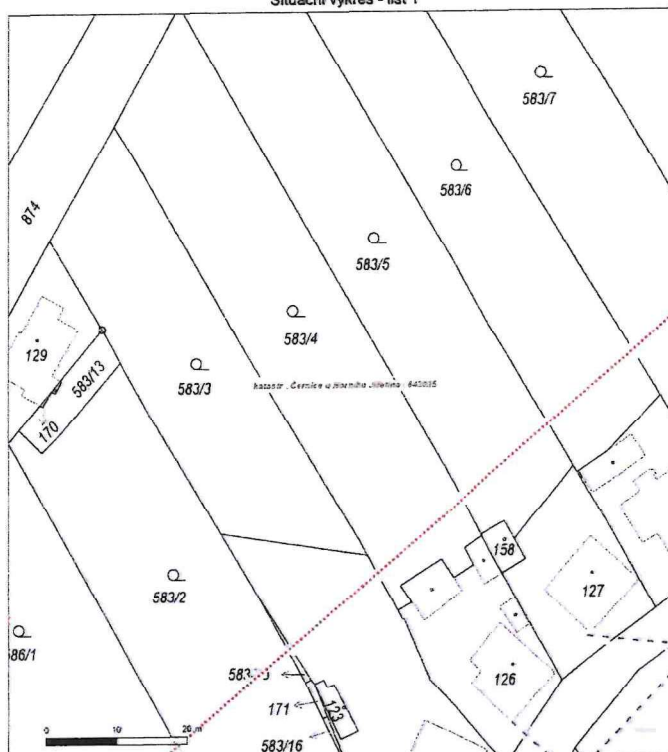


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadávejte znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Situační výkres - list 2

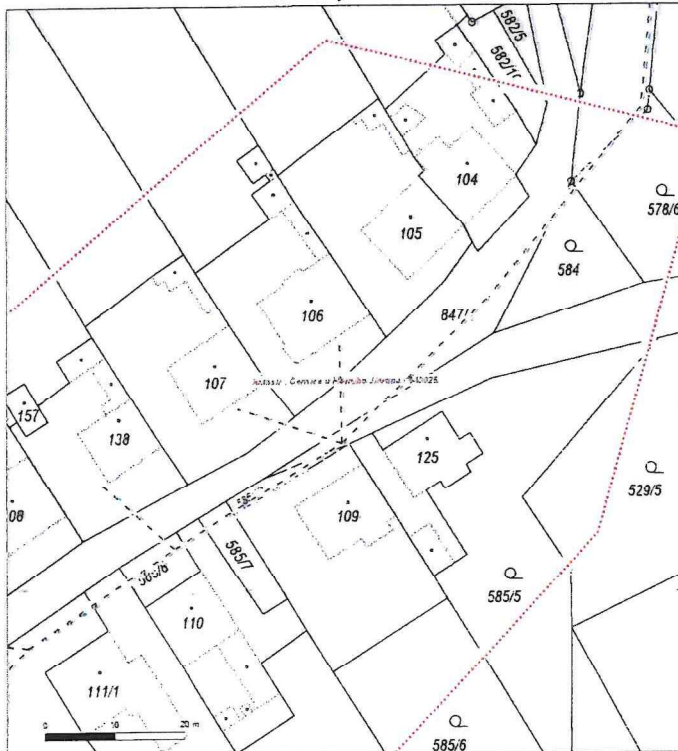


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadávejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Situační výkres - list 3

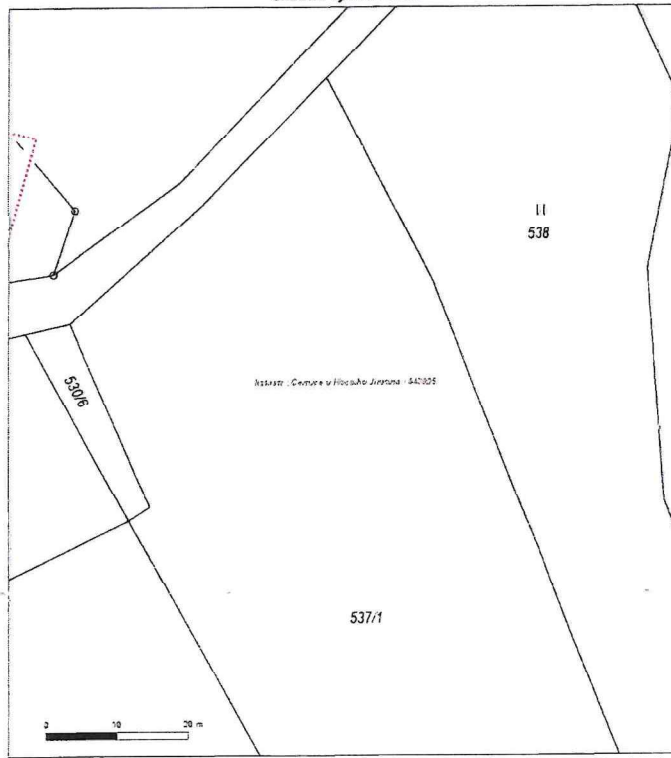


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadávejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Situační výkres - list 4

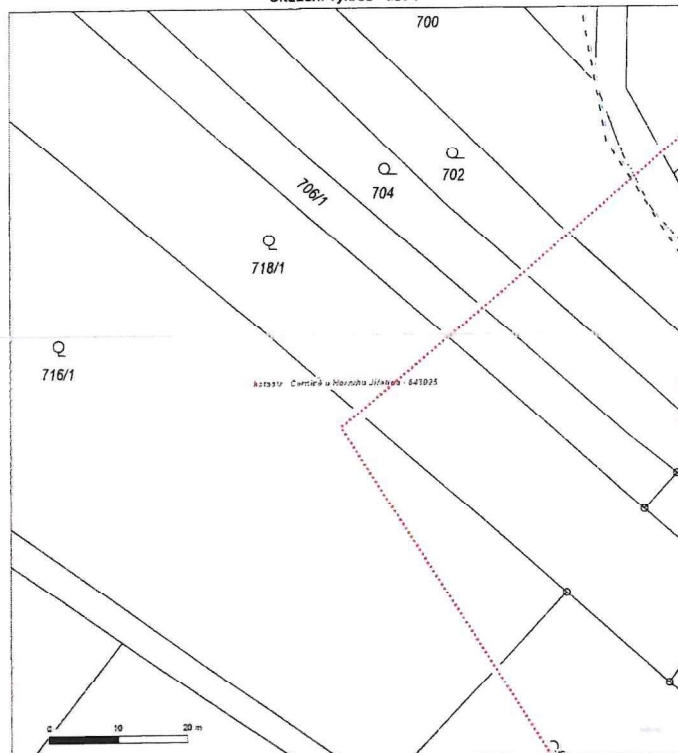

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadávejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.


Situační výkres - list 5

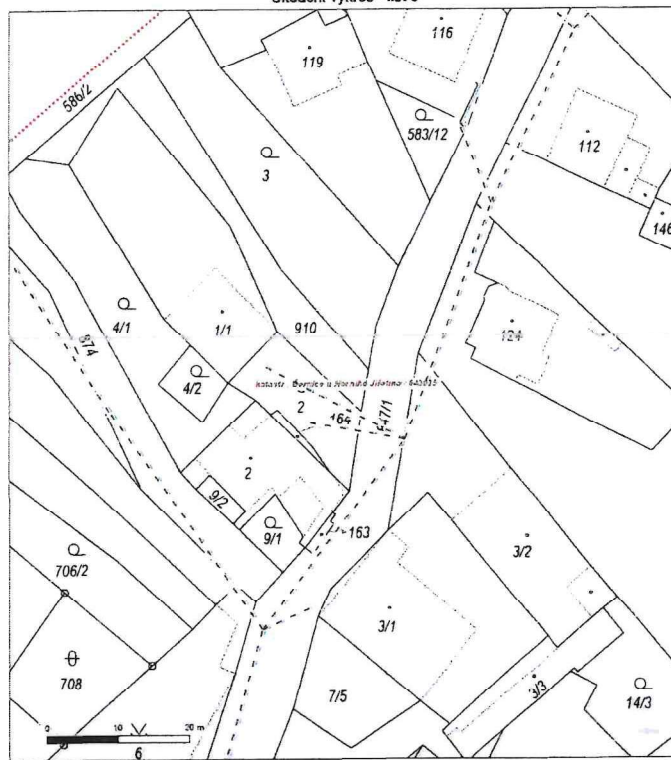

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadávejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102097597.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 6

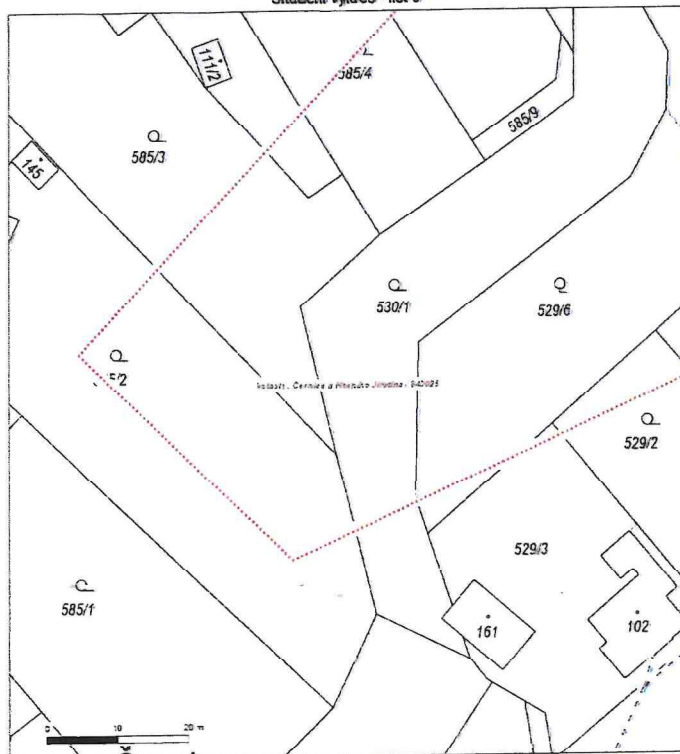

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102097597.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 7

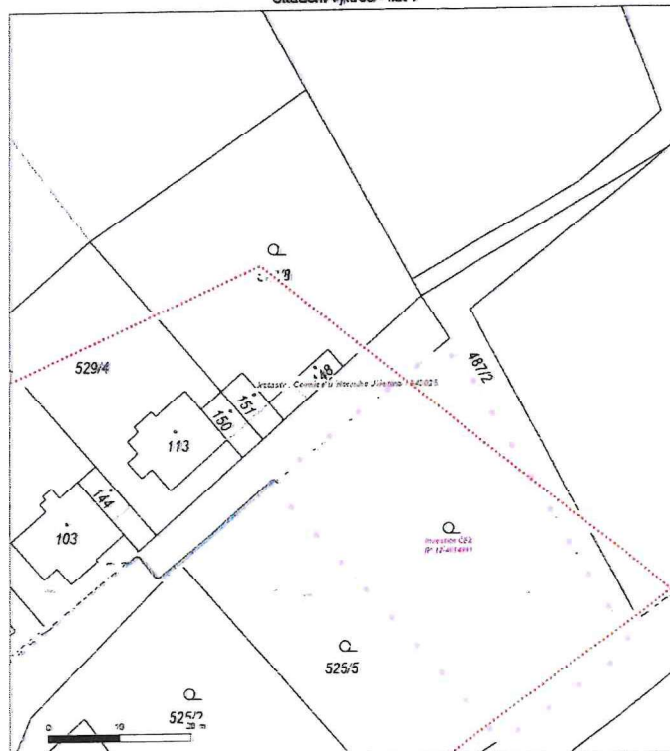

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102097597.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 8

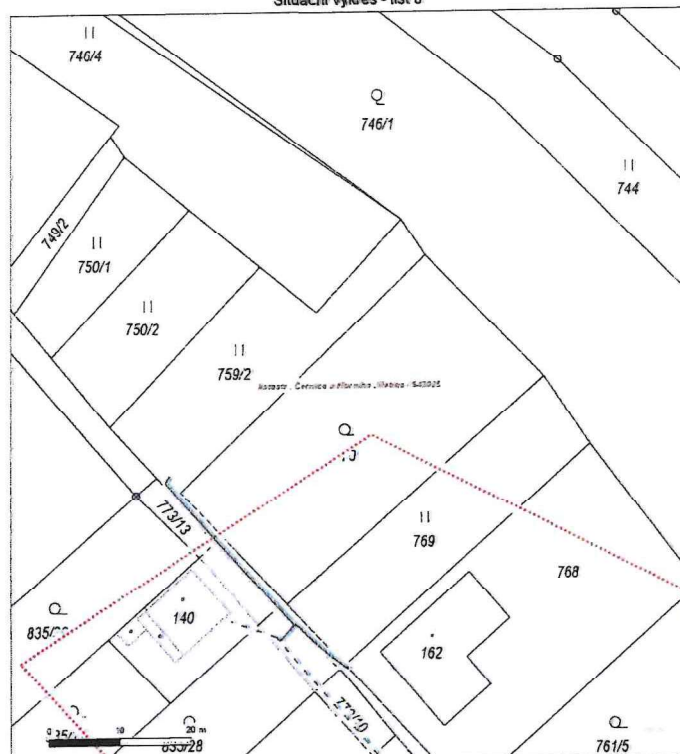

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102097597.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 9

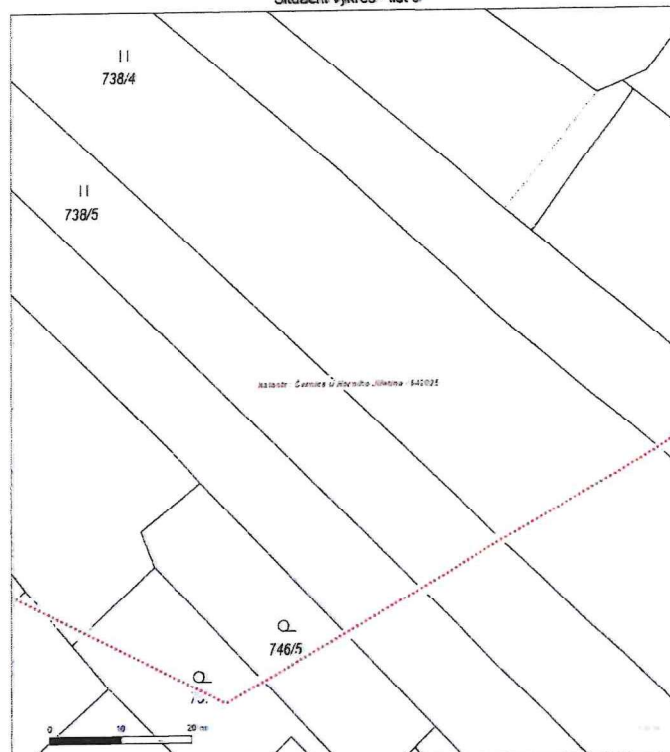

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102097597.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 10

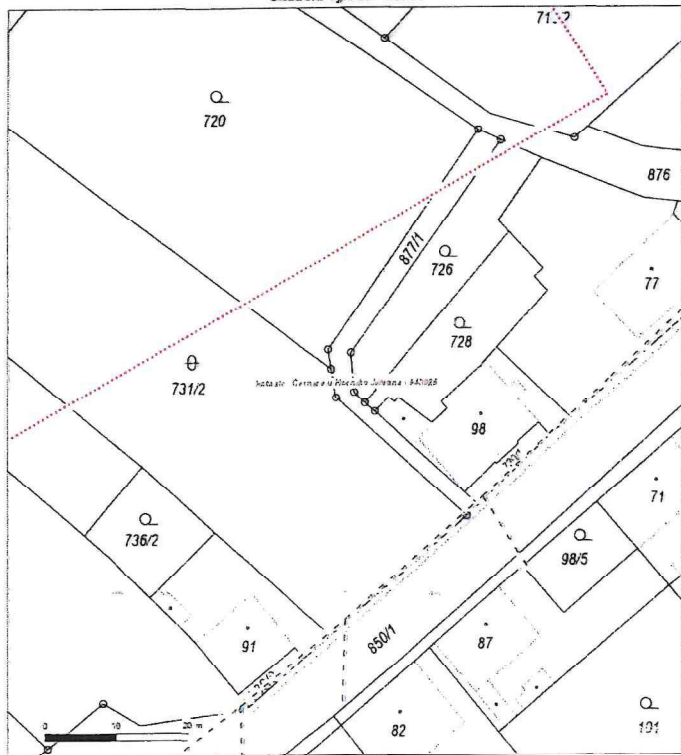

Není-li zobrazena katastrální mapa, žádáte znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102097597.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 11

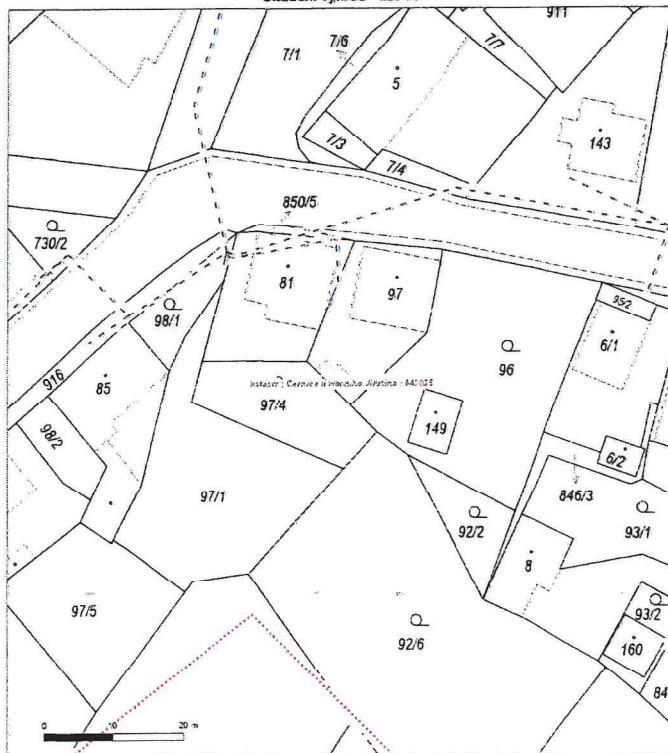

Není-li zobrazena katastrální mapa, žádáte znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102097597.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 12

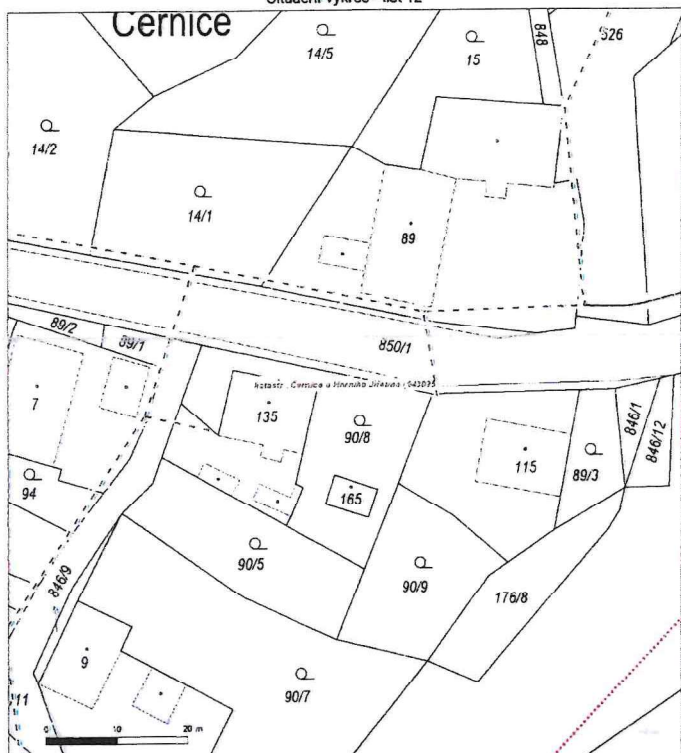

Není-li zobrazena katastrální mapa, žádáte znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.


Platí pouze se sdělením číslo 0102097597.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 13

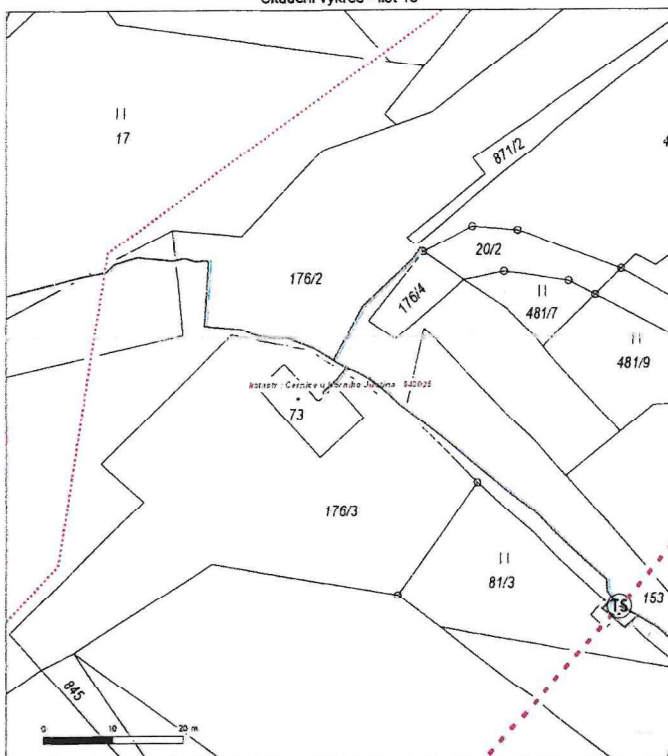


Není-li zobrazena katastrální mapa, žádáte znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Situační výkres - list 14

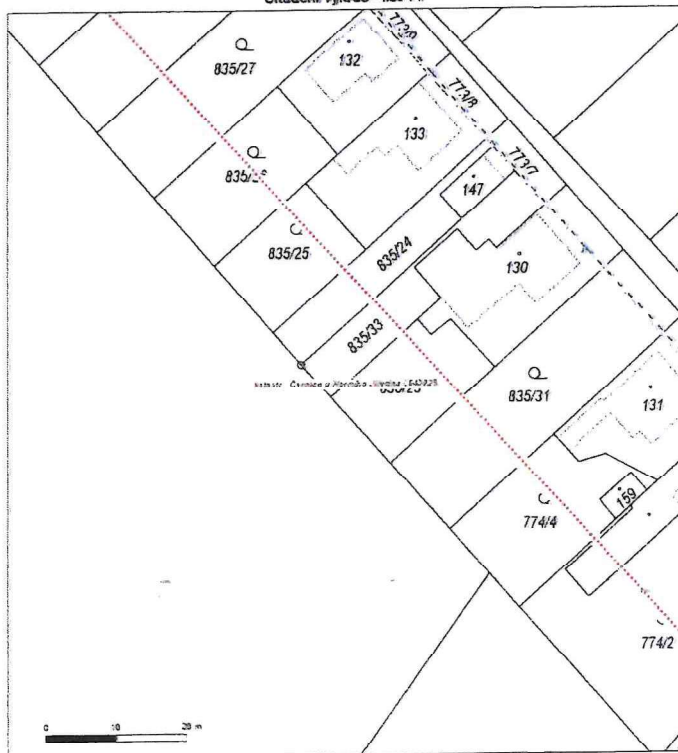


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Situační výkres - list 15

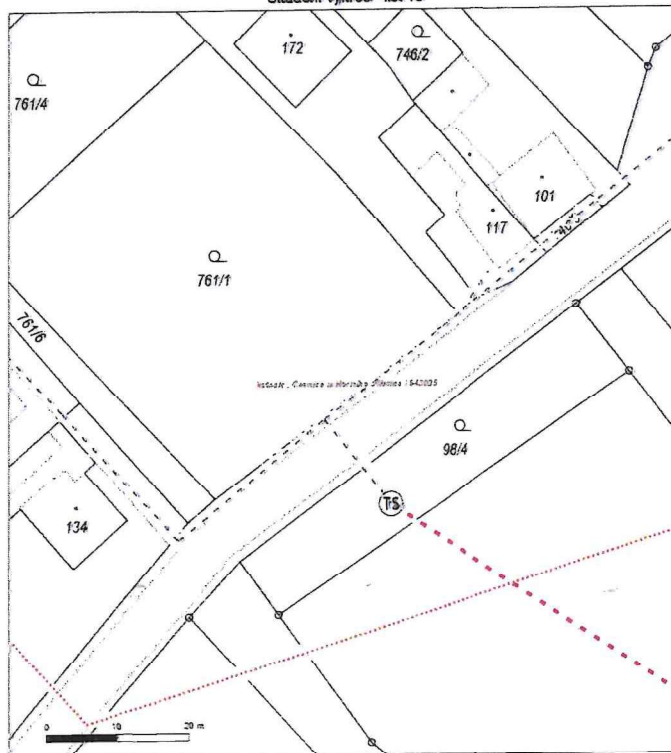


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Situační výkres - list 16

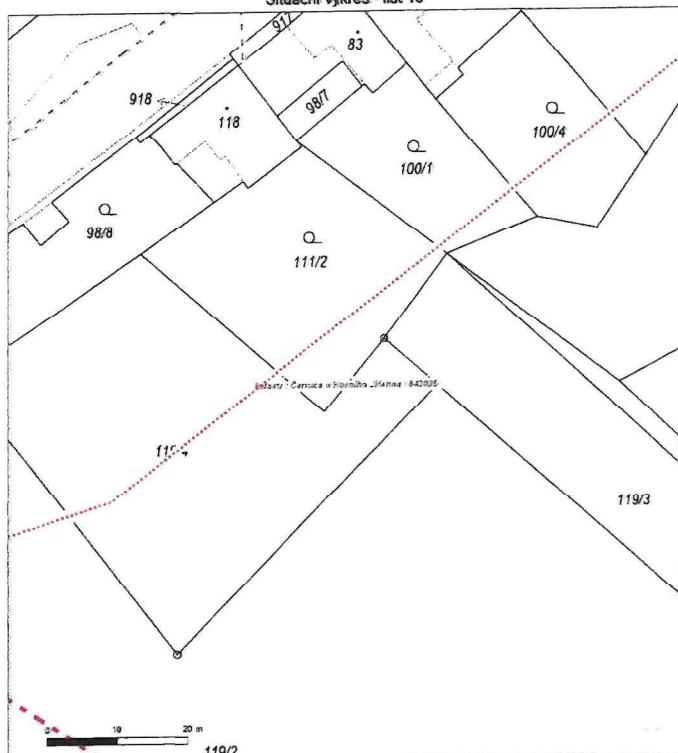


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Situační výkres - list 17

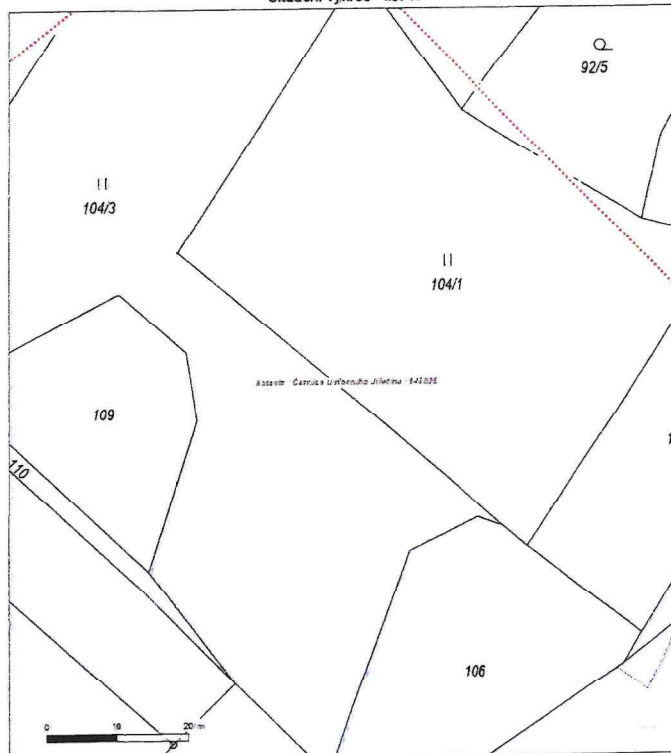

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102097597.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

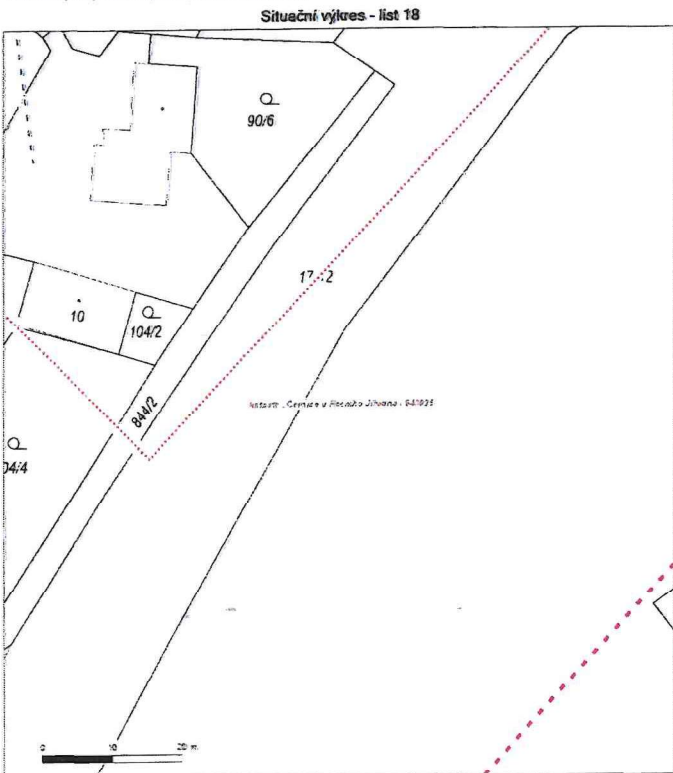

www.cezdistribuce.cz

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizačních soustav do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu, (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásmu podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženy Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. blízkých minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místní vedení a souhrny ostatních zařízení a stavby se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění tras podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastním provedl dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Maršulovatel s označenými kabely pod napětím je možná pouze se souhlasem vlastníka. Ochranné zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE epod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace prováděcí práce neprovede, vyznačuje si provozovatel distribuční soustavy právo neshadit intenzivně místo zprovoznění.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapiskovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podložené kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložním musí být řádně upravena. Pro zajištění kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spjky budou uloženy vodorovně na mřížku. Při práci a vysazování a podkládání kabelů stavební včas vyzve k přítomnosti pracovníka příslušného společenství ČEZ Distribuce, a.s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vstupu zeminy nad kabely.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 360, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozovatelé soustavy.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásmu nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásmu nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech do § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uváděny v platném znění.

www.cezdistribuce.cz

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je součástí prostoru vymezený svazky rovinnou vedením po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obojí jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV vč.
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyznačených průseky), kde rozsah ochranného pásmu i do uvedeného data činí 7 metrů,
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV vč.
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
- c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výškou 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásmu nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přibližovat k živým částem vnější vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jiná podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno výměštní lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podélných bodů (sloupů nebo stěžárů).
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní úřad provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zaplnění odborného dohledu pracovníka s elektroelektronickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zatečování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zázemnění části vedení.
9. Stavba bude srovnána tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního vedení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního vedení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladování materiálů, zemina, prováděny posilky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uváděny v platném znění.

www.cezdistribuce.cz

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a je vymezeno svazky rovinnou vedením ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplotení nebo v případech, že stanice není oplotěna, 20 metrů od vnějšího lce obvodového zábr.
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s vankovním převodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zónových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obstatování.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásmu elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zauštění portzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemních vedení);
6. skládat či umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplotení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uváděny v platném znění.

www.cezdistribuce.cz

**PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH
NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY**

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.


V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění všech činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.


www.cezdistribuce.cz

Situační výkres - list 2

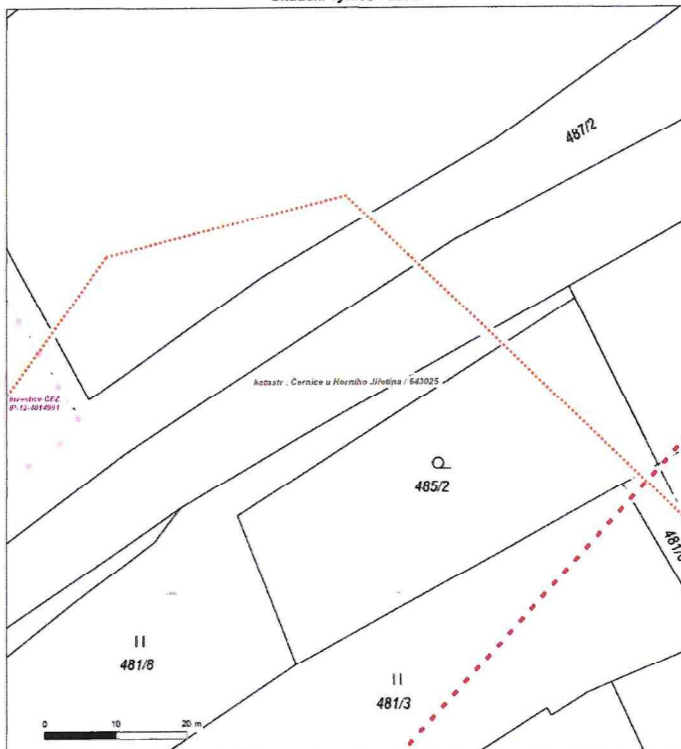


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Situační výkres - list 3

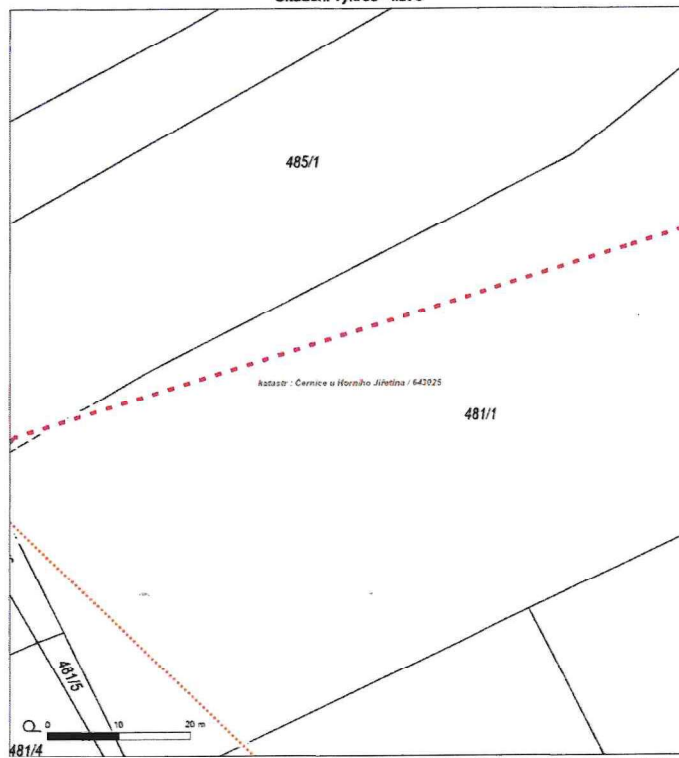


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Situační výkres - list 4

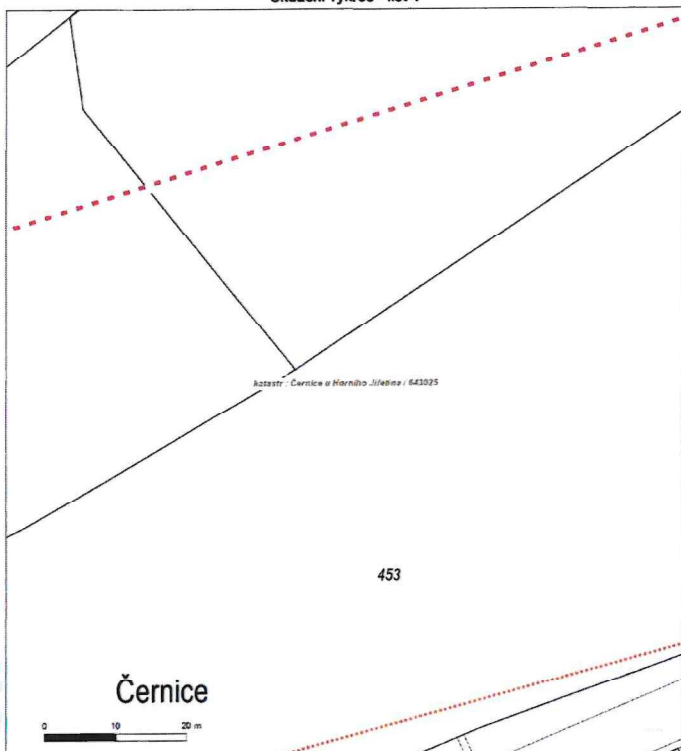


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Situační výkres - list 5

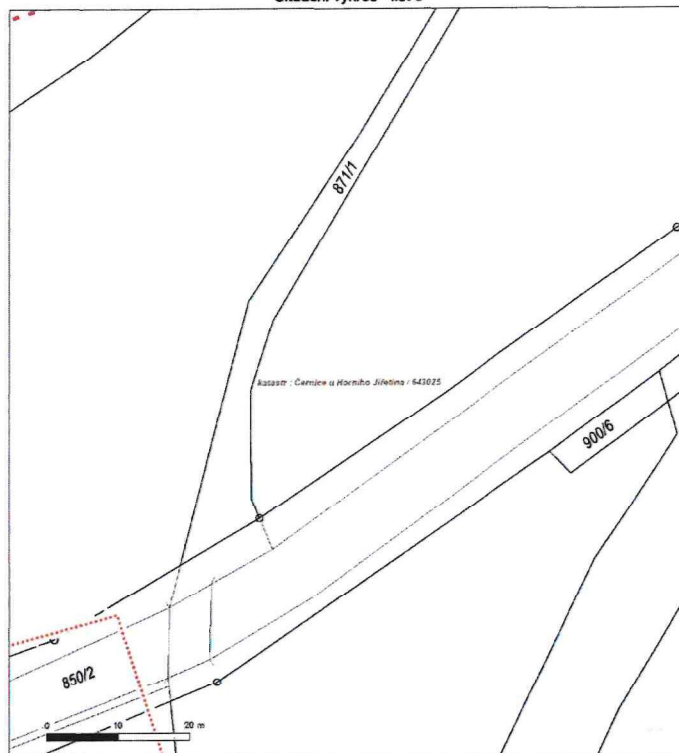


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Situační výkres - list 6

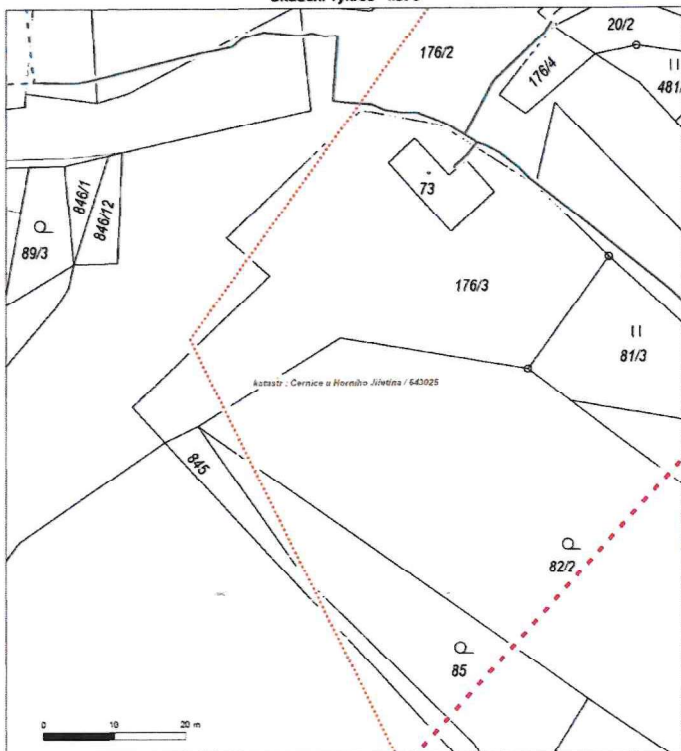


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Situační výkres - list 7

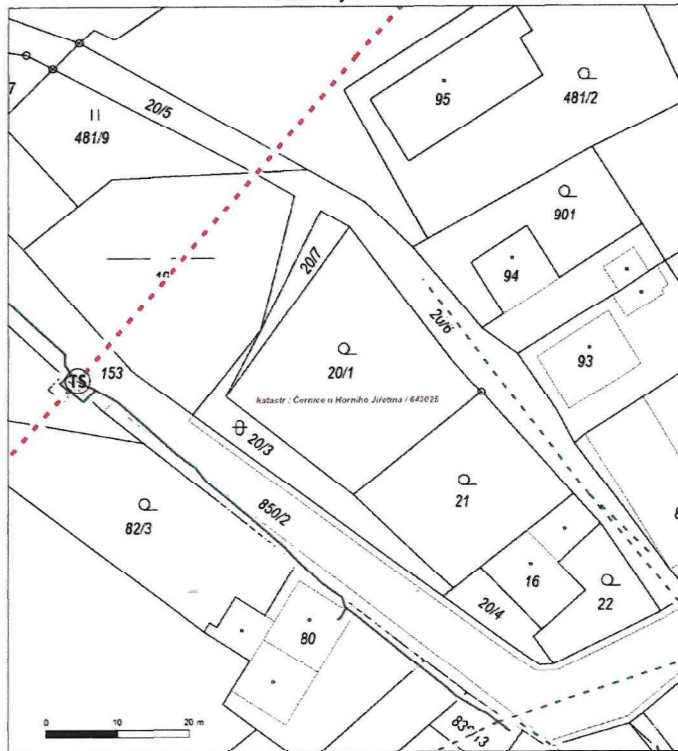


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Situační výkres - list 8

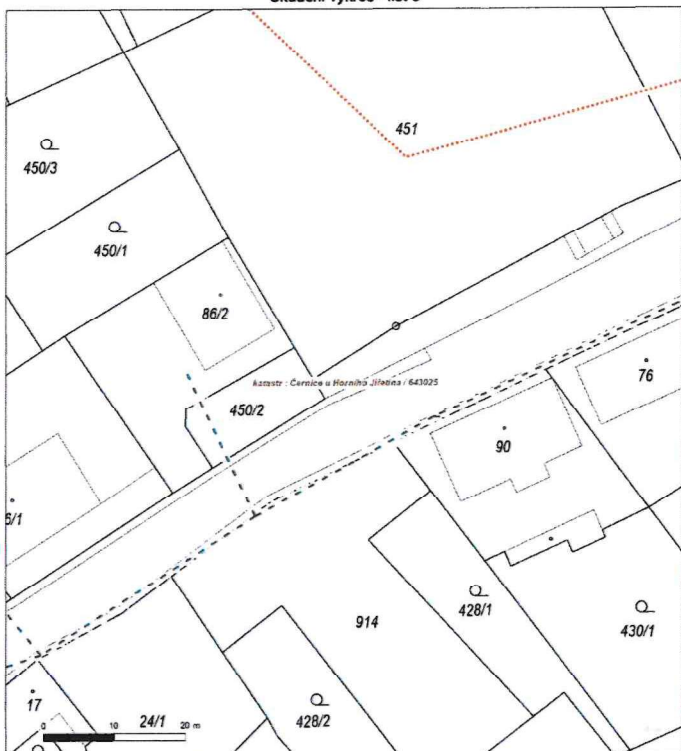

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.


Situační výkres - list 9

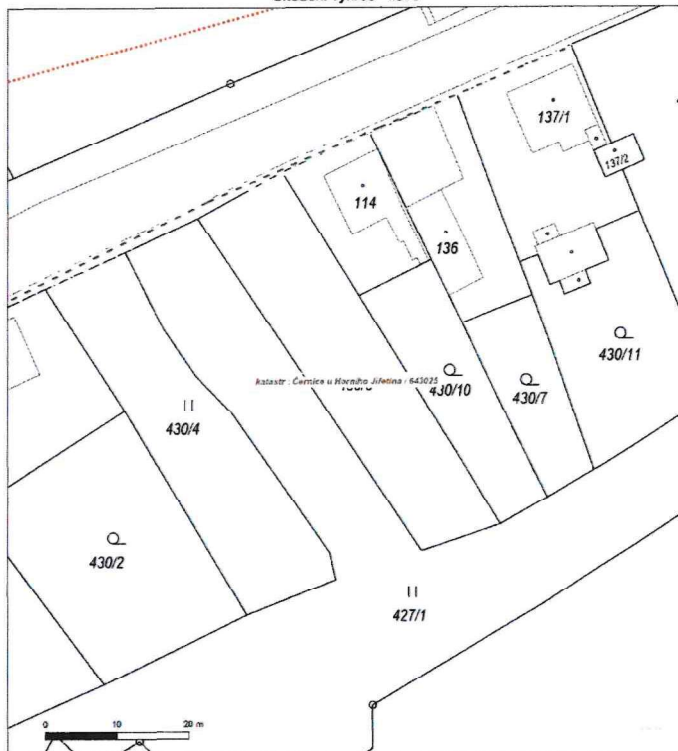

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102097603.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 10

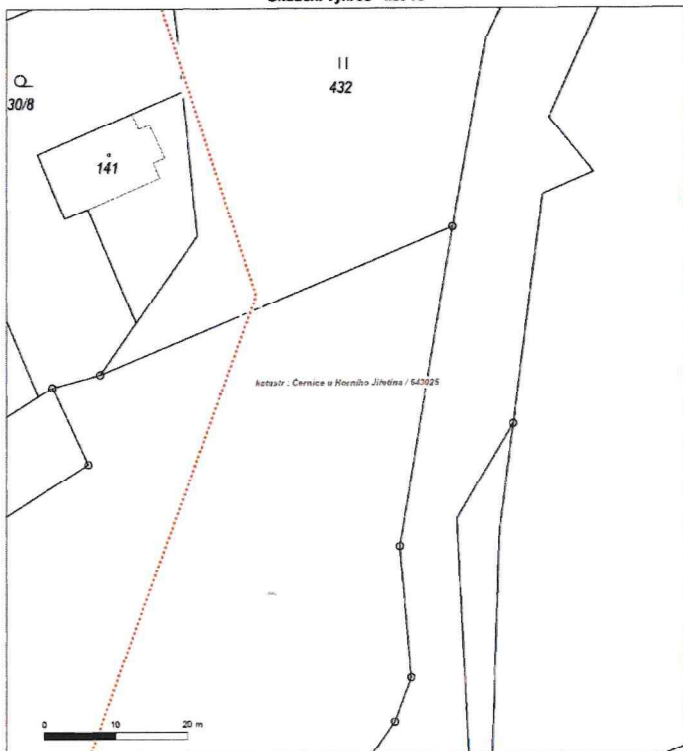

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102097603.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 11

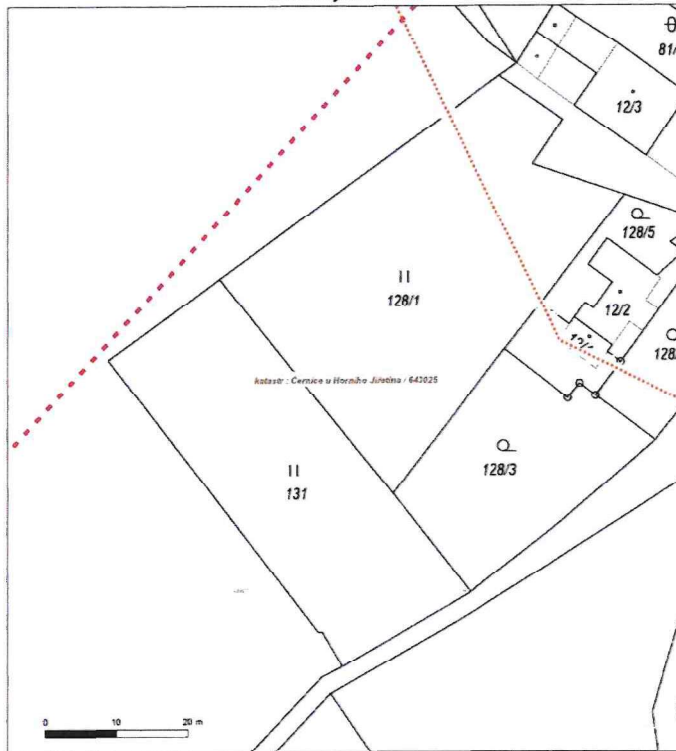

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102097603.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 12

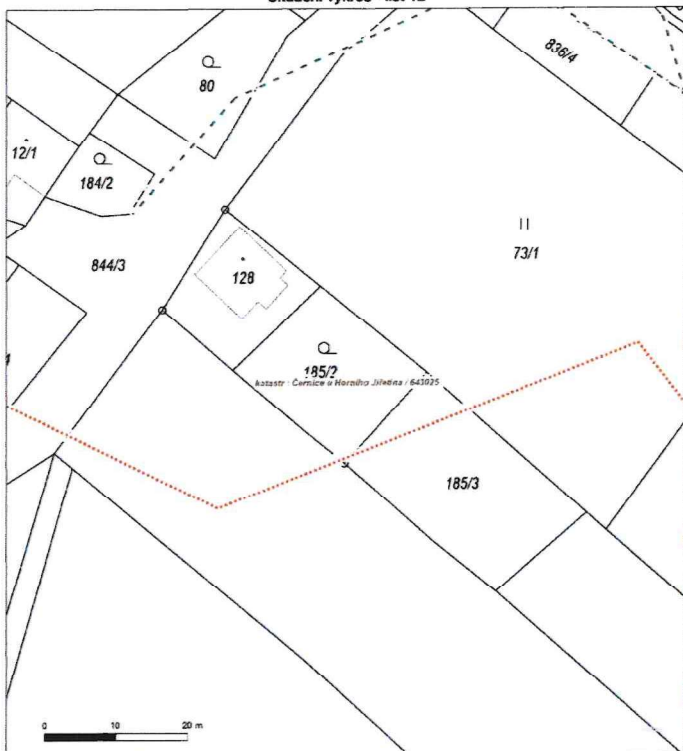

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102097603.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 13

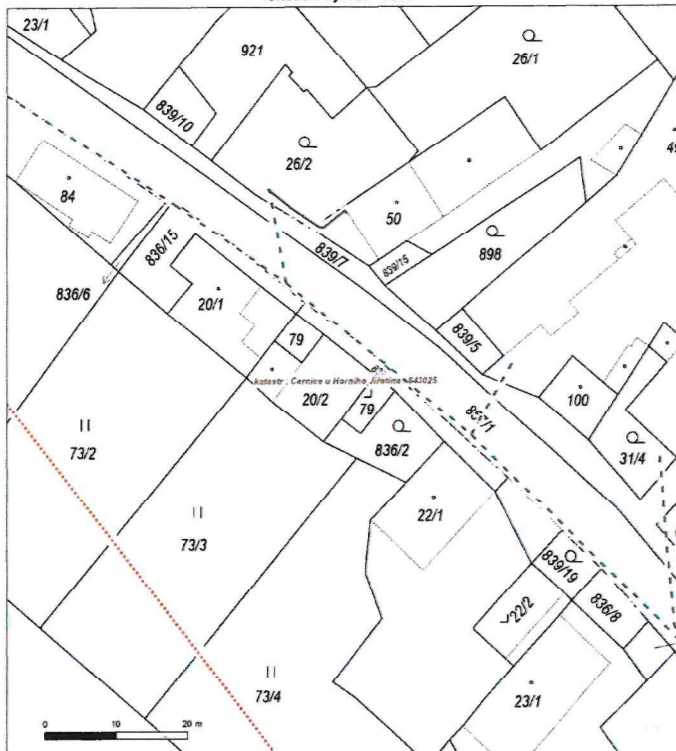

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102097603.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 14

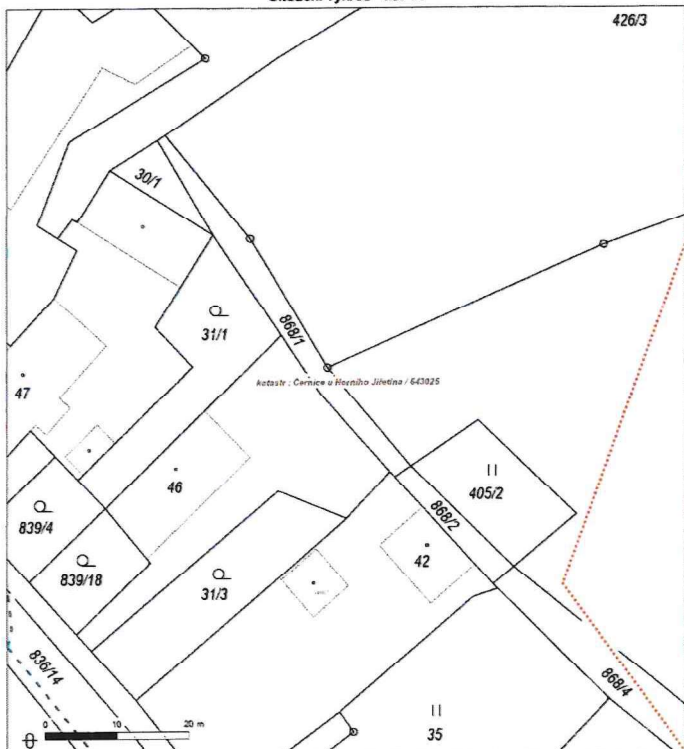

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102097603.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 15

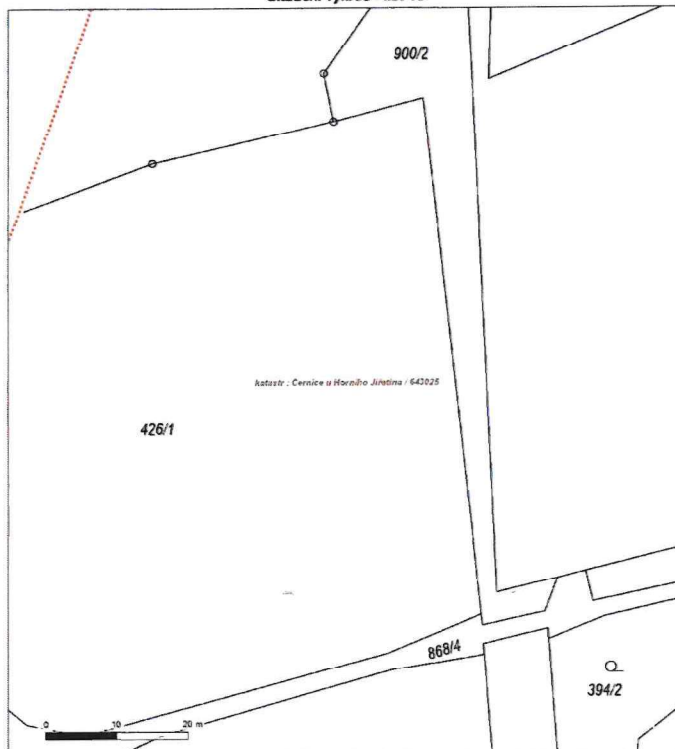

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102097603.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 16

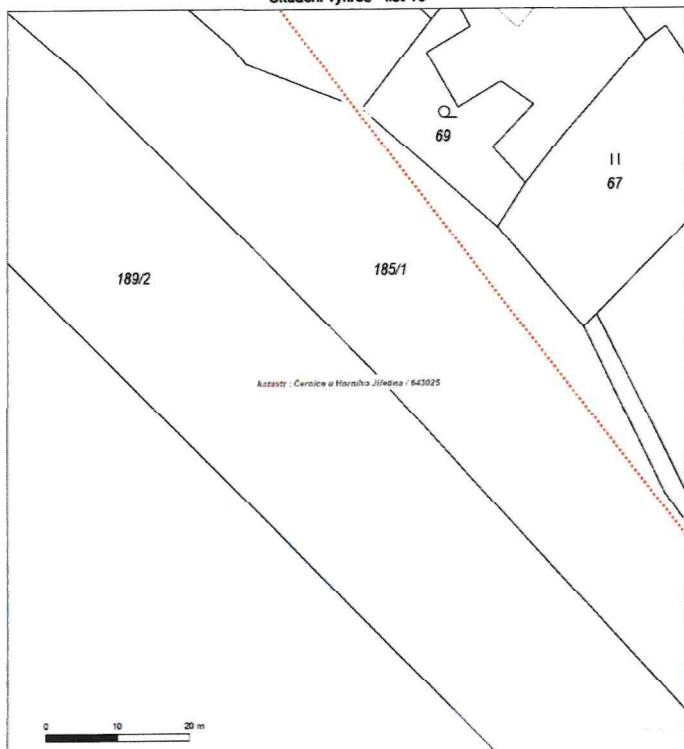

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.


Platí pouze se sdělením číslo 0102097603.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 17

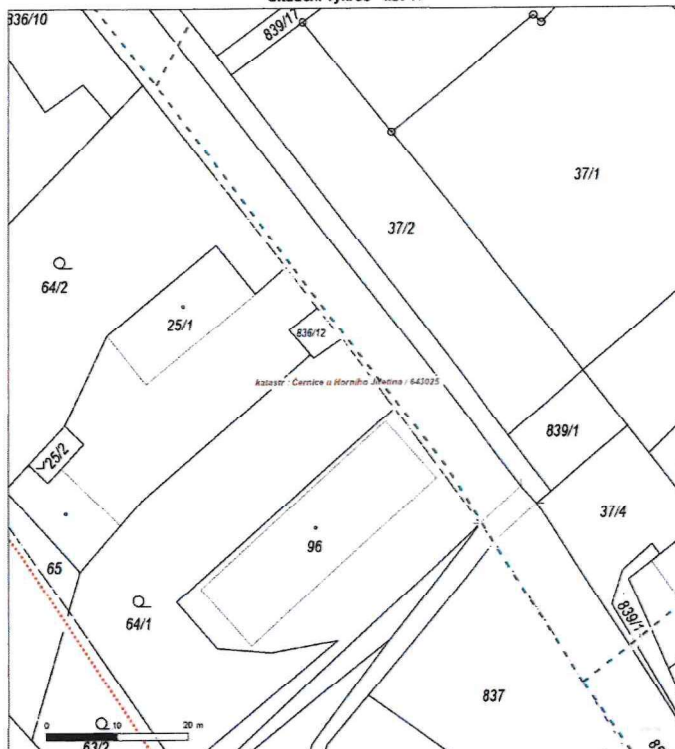


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Situační výkres - list 18

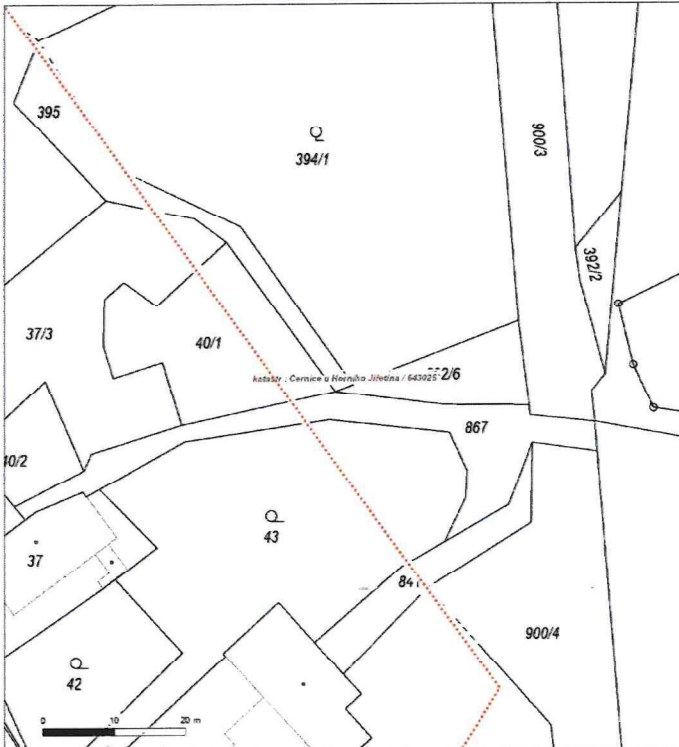


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Situační výkres - list 19

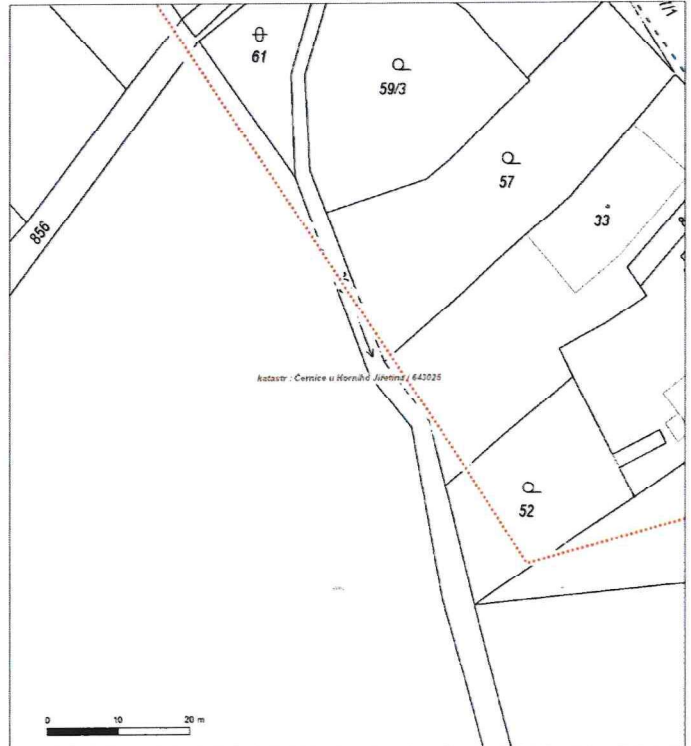

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Situační výkres - list 20

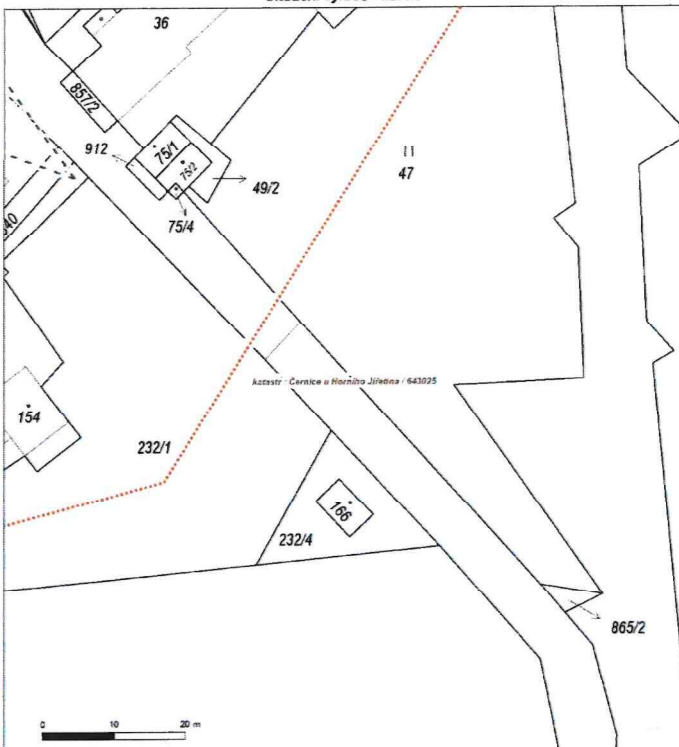

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a čini 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV čini 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat invazivní porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahují do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodávatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návěh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodávatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přelážení trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před zaházením kabelové trasy musí být zastupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusena, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložním musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného usazení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je součástí prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, výjima lesních průsečků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro zavedené kabelové vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
- c) u zařízení síť pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskládkovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat mít porosty nad výškou 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12490-1).
2. Jeřáby a jiná podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymstění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stloupů).
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamní, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 501/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaskočení živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné i bez požádání o zaskočení části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního vedení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního vedení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladování materiálů, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné neodůvodněné uvedení podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo naházeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn. Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

www.cezdistribuce.cz

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPŘÍSTĚDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenskou, plynárenskou, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutné dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

Pozn. Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

www.cezdistribuce.cz

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic a napěťm větší než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího lince obvodového zřívá,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompenčních a zdrojových el. stanic s přívodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskládkovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce chrořující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skládat či umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozváděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umísťovat antény, reklamní, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožňovalo obsluhu el. stanice.

Případné neodůvodněné uvedení podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo naházeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn. Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

www.cezdistribuce.cz

SCHLUKE - DOMI, spol. s r.o.
Průjezdská 1958/20
434 01 MOST

NAŠE ZNAČKA
001160726543

MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE
Plzeň / 11. 3. 2025

Vyřízení k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Dobrý den,

reaguji na váš požadavek ze dne 11. 3. 2025 týkající se vydání souhlasu s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v našem majetku.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo dle PD v katastrálním území Čermice u Horního Jiřetína vedená pod názvem "11010-118985 - FTTX Č. SUPERB. CEMOS1 Čermice, Most" se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení vrchního vedení VN, NN a kabelového vedení NN v našem majetku.

S činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předemtného zařízení souhlasíme za těchto podmínek:

- 1) Musí být dodržena norma ČSN 73 6003 a ochranná pásma dle Energetického zákona 458/2000 Sb. § 46. V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů NN a dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Nebude-li možno uvedené podmínky dodržet, musí být stávající vedení v předstihu přeloženo. Při úpravě povrchů musí být respektovány rovněž stávající kabelové skříně na hranicích přilehlých pozemků a zachována stávající nivella terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříní od terénu. Před zahájením prací doporučujeme vytrasování kabelového vedení pro zjištění hloubky a uložení kabelového vedení. Na pozemcích dle příložené PD – se nachází distribuční vrchní vedení VN, NN které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, a je v přímém střetu s vaší stavbou. U vrchního vedení VN terénními úpravami nesmí dojít ke snížení vzdálenosti vodičů nad zemí pod minimální hranici danou PNE 33 3301, PNE 33 3302. Při úpravě povrchů v ochranném pásmu vrchního vedení VN nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů (sloupů) VN. Stavbou nesmí být znečištěno nebo poškozeno zařízení ČEZ Distribuce.
- 2) Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zejména území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- 3) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1,

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV Pásmovky, Teplická 871/8, PSC 406 02 | IČO: 24726036, DIČ: CZ24726036 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. D 2145 |
Inčoplatní linka: 800 650 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasiлак adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guidancova 2577/19, PSC 326 00

Očekávám prosím

www.cezdistribuce.cz

Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a/nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

Vyhrazuji si právo kdykoli souhlas odvolat, zjistím-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

S pozdravem

Roman Valek
Ing. Roman Valek
Vedoucí odboru Regionální obsluha
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál (www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/proud).

www.cezdistribuce.cz

ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6003, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

4. V případě nadzemního vedení NN (nízké napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím. I. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení VN (vysoké napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysoké napětí) dle PNE 33 0000-6 s vyznačením na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jím pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzeme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek.
7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/výhledu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
9. Umístění stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nively země oproti současnému stavu.
10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
11. Dojde-li k obražení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nantaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jím pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahnuhli obražených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
12. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.





Váš dopis zn.: SCVKZAD231048
ze dne: 05.02.2025
Naše značka: O25690095476/MO/Mk
Č. složky: 612123362
Vytváří: Bc. Darina Markovičová
Datová schránka: 777r9ns
Telefon: 840 111 111
Datum: 28.02.2025

m.perinova@schlike.cz

Vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jejich změn a staveb s ní souvisejících

Název akce:	„FTTX_č_superb_cemos1_Černice_Most_OK“ SPP prvek: 11010-118985
Účel vyjádření:	Vyjádření k projektové dokumentaci pro povolení
Zájmové území:	Okres: Most
	Obec: Horní Jiřetín
	Část obce, ulice, č.p.: Černice
	Katastrální území, parcelní číslo: k. ú. Černice, příloha č. 2
Žadatel:	SCHLIKE-DOMI, s. r. o. – Miroslava Peřinová
Adresa, tel., e-mail	Průjezdna 1958/20, 434 01 Most, tel.: 720 750 164, m.perinova@schlike.cz
Investor:	CETIN, a. s.
Adresa, tel., e-mail	Českomoravská 2510/9, 190 00 Praha 9-Liběň
Projektant:	Ing. Jiri Sindelar
Vlastník dotčené IS	Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále jen „SVS“)
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení

Popis navrženého řešení:

Předmětem předložené projektové dokumentace je výstavba sítě elektronických komunikací typu FTTN společnosti CETIN, a. s. napříč částí obce Horní Jiřetín-Černice. Pro napojení jednotlivých domů bude využita jak stávající přípravená síť HDPE trubek, do kterých budou dočleněny mikrotubičky a optické kabely, tak nové trasy plastové infrastruktury v nových výkopech, a to buď jako modernizace v trase stávajících metalických kabelů, nebo budou provedeny nové výkopy. V celé oblasti je navrženo 8 nadzemních optických rozvaděčů a v místech odočbovávání budou instalovány či modernizovány 3 kabelové komory.
Délka kabelové trasy bude celkem 1 129 m.
V trase stávajících metalických kabelů (doplňováno) – 600 m.
V nové trase – 25 m.
Nová trasa do 100 m (připojky) – 504 m.

Typ 55

strana 1 / 3

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Příbravská 1689 • 415 50 Teplice
Tel: 601 267 267, Tel: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, IČ: 256900954, zapsaná v seznamu podnikatelských subjektů v oboru vodního hospodářství.
Člen skupiny Severočeská voda

S obsahem projektové dokumentace pro řízení o povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů výše uvedené stavby souhlasíme po splnění následujících podmínek:

Stavebník bere na vědomí skutečnost, že jsou v lokalitě umístěny vodovodní řady do DN 500.

- 1.1 Před započetím prací požádá stavebník o vytyčení vodohospodářského zařízení. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti SeVK je nutné objednat na: tel. 601 267 267 / 840 111 111; info@scvk.cz. V případě písemného objednání vystavujete objednávku na servisní organizaci provozovatele - společnost Severočeská servisní a.s. Upozorňujeme, že tato služba může být zpoplatněna.
- 1.2 V případě nejasnosti budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 1.3 Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailem info@scvk.cz poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na Stavební dozor, zhotovitele stavby a stavebníka.
- 1.4 V rámci provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě SeVK požadujeme plně respektování tohoto zařízení, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují zejména pak:
 - 1.4.1 Dodržování zákonných povinností zejména v souvislosti s návrhem a realizací záměru v ochranných pásmech řad § 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.4.2 Při křížení pozemních sítí musí být vůči stávajícímu zařízení ve správě naší společnosti dodrženy min. vzdálenosti v souladu s ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Minimální úhel křížení bude 45°.
 - 1.4.3 V místě křížení se zařízením v naší správě budou zemní práce prováděny ručně.
 - 1.4.4 V místě křížení zařízení v naší správě požadujeme osazení ocelových nebo betonových chráničků s přesahem 1 m.
 - 1.4.5 Místo křížení bude před záhozem zkontrolováno zástupcem naší společnosti (vodovod – p. Dlouhý, tel. 601 129 887).
 - 1.4.6 Ve všech místech uložení kabelů v nových trasách, kde nebude dodrženo umístění mimo ochranné pásmo vodovodu (vzdálenost kabelu od vnějšího líce stěny vodovodního řadu menší než 1,5 m), proběhne před záhozem kontrola uložení kabelů pracovníky provozu vodovodů Litvínov (p. Dlouhý, tel. 601 129 887).
 - 1.4.7 Nová zařízení mající vazbu na terén (rozvaděče, kabelové komory aj.) budou umístěny mimo ochranné pásmo vodovodního řadu (1,5 m).
- 1.5 Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací či k odkrytí zařízení ve správě SeVK v průběhu realizace záměru požadujeme být přizváni na stavbu za účelem kontroly zařízení v naší správě a současně požadujeme, aby před zásepem došlo našimi pracovníky SeVK či pracovníky servisní organizace provozovatele - společnost Severočeská servisní a.s. k zápisu souhlasu do stavebního deníku. (vodovod – p. Dlouhý, tel. 601 129 887).
- 1.6 Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.
- 1.7 V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezání dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatně jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 1.8 Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obracíte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastníkem pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprodá-li se opak.

Typ 55

strana 2 / 3

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Příbravská 1689 • 415 50 Teplice
Tel: 601 267 267, Tel: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, IČ: 256900954, zapsaná v seznamu podnikatelských subjektů v oboru vodního hospodářství.
Člen skupiny Severočeská voda



1.9 Stavebník zajistí geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem v souřadnicovém systému (JTSK) a výškovém systému Bpv), ve formátu Microstation (.dgn). Zaměření bude na CD, případně elektronicky, předáno ÚTPČ Most před započetím užívání stavby.

Poskytnuté vyjádření je vyjádřením k projektové dokumentaci ve věci povolení záměru stavby.

Upozorňujeme, že ve výše uvedeném zájmovém území se připravuje rekonstrukce vodovodu, který provozuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Konkrétně se jedná o:
- „Horní Jiřetín, Černice – rekonstrukce vodovodu“, č. stavby: MO 012 029 – vodovod do DN 500, investorem připravované stavby je SVS. Předpokládaný termín realizace – r. 2020-2020.
Realizaci staveb je potřeba koordinovat a stavbu respektovat.

Technické standardy vodohospodářských staveb SVS jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Požadované podklady a následnou komunikaci prosím vedle pouze prostřednictvím Vyjádřovacího portálu na našich webových stránkách www.scvk.cz s uvedením čísla jednání.

Darina Markovičová
Bc. Darina Markovičová
referent technickoprovozní činnosti
415 50 Teplice, Příbravská 1689
XO: 4009414180-02/8808431
880

Na vědomí: Provoz vodovodů Litvínov

Příloha č. 1: Situace zájmového území

Příloha č. 2: Seznam pozemků dotčených stavbou (výňatek z PU)

Typ 55

strana 3 / 3

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Příbravská 1689 • 415 50 Teplice
Tel: 601 267 267, Tel: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, IČ: 256900954, zapsaná v seznamu podnikatelských subjektů v oboru vodního hospodářství.
Člen skupiny Severočeská voda


Černice u Horního Jiřetína	238/4	829	trvalý travní porost		Beřasová Zorana Ing., U Rybníka 21, Čepínov, 43401 Most Brachšová Eva, Na písečích 996/116, Opatov, 16000 Praha 6 DOUBLE B, a.s., Opatovské 4, 43601 Litvínov Kouhel Petr, č. p. 104, 43475 Úbočany Týče Martin Ing. arch., U příjezdu 968/5, Mostě Město, 11000 Praha 1
Černice u Horního Jiřetína	773/10	342	ostatní plocha	ostatní komunikace	DAMQ, státní podnik, Máchova 201, 47127 Stráž pod Ralskem
Černice u Horního Jiřetína	773/9	1	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	836/1	1	ostatní plocha	silnice	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	839/14	1	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	839/7	1	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	844/3	1	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	846/13	1	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	847/1	1	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	850/1	379	ostatní plocha	silnice	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem - centrum, 40001 Ústí nad Labem
Černice u Horního Jiřetína	850/2	379	ostatní plocha	silnice	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem - centrum, 40001 Ústí nad Labem
Černice u Horního Jiřetína	857/1	1	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	89/3	112	zahrady		Kučera Pavel Ing., Marš. Rybářka 1033, 43401 Most Kučerová Miloslava, Marš. Rybářka 1033, 43401 Most
Černice u Horního Jiřetína	st. 77	1	rozcestní plocha a nádvaz		Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín

Poznámky pro přílohy do 100m - dle přílohy 1, jednoduché stavby, odst. 4, písm. f) Stavebního zákona č. 263/2001 Sb., písm. o) Jednoduché stavby - červená čarovaná trasa - dle zákona č. 182/2009 Sb., § 21 trasy na těchto pozemcích nevyžadují povolení změny stavby:

Název k.ú.	Číslo parcely	LV	Druh pozemku	Způsob využití	Vlastník
Černice u Horního Jiřetína	576	1	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	918	1	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	20/6	1	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	31/4	1	zahrady		Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	761/6	1	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	773/9	1	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	839/7	1	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	844/3	1	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	846/11	1	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	850/1	379	ostatní plocha	silnice	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem - centrum, 40001 Ústí nad Labem
Černice u Horního Jiřetína	857/1	1	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	872/2	10002	ostatní plocha	ostatní komunikace	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žilkov, 13001 Praha 3

Poznámky nové trasy - ostatní stavby dle zákona č. 263/2001 Sb., - červená trasa - trasy vyžadují povolení změny stavby:

Název k.ú.	Číslo parcely	LV	Druh pozemku	Způsob využití	Vlastník
Černice u Horního Jiřetína	761/6	1	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	773/9	1	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	850/1	379	ostatní plocha	silnice	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem - centrum, 40001 Ústí nad Labem

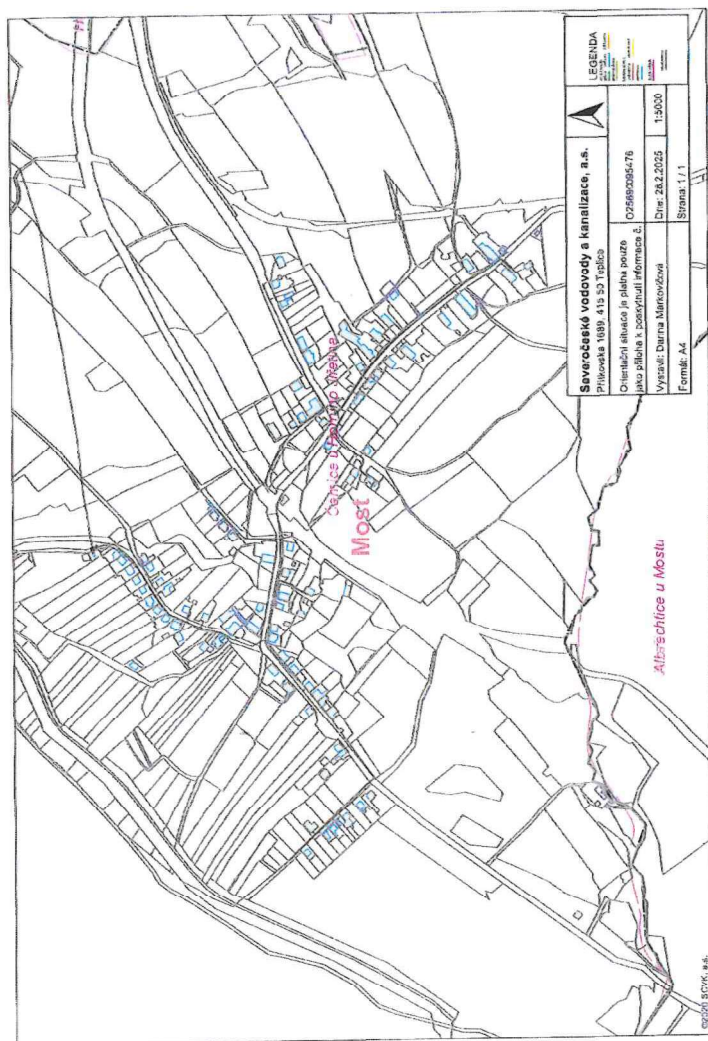

m) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA UMÍSTÍJE

Poznámky pro doplnění vadání -- dle přílohy 1, drobné stavby, ods. 1, písm. n), bodu 10. Stavebního zákona č. 238/2021 Sb. jedn. o drobnou stavbu -- oranžové trasy -- trasy na těchto pozemcích navýšují povolení zřízení stavby;

Název k.ú.	Číslo parcely	LV	Druh pozemku	Způsob využití	Vlastník
Černice u Horního Jiřetína	19	1	vodní plocha	vodní nádrž umělá	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	526	1	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	874	1	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	916	1	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	918	1	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	917	1	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	176/2	3	ostatní plocha	jiná plocha	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	20/6	1	ostatní plocha	ostatní komunikace	Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	20/7	3	zahradla		Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín
Černice u Horního Jiřetína	37/4	6000	ostatní plocha	ostatní komunikace	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Raškovského náměstí 350/42, Nové Město, 12900 Praha 2
Černice u Horního Jiřetína	586/1	1	zahradla		Město Horní Jiřetín, Potoční 15/1, 43543 Horní Jiřetín



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 05.03.2024
Naše značka: SCVKZAD196128
Vytváří: Darina Markovičová
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
E-mail: info@scvk.cz
Datum: 06.03.2024

Adresa žadatele:
SCHLIKE-DOMI, spol. s r.o.
Průjezdná 1958/20
43401 Most

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	11010-118985 - FTTX_Č_SUPERB_CEMOS1_Černice_Most_OK
Účel vyjádření:	Existence zařízení ve správě SCVK
Zájmové území:	Okres: Most Obec: Horní Jiřetín Katastrální území, parcelní číslo: Černice u Horního Jiřetína, 2 pozemková
Žadatel:	SCHLIKE-DOMI, spol. s r.o.
Tel., e-mail:	720750164, m.pernova@schlike.cz
Investor:	neuvečeno
Adresa, tel., e-mail:	neuvečeno
Projektant:	neuvečeno
Vlastník dotčené IS	SVS
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Ve výše uvedeném zájmovém území se nachází zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

Vodovodní řad DN<500

Uvedené zařízení je zakresleno v příloze č.1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. Zářez linií vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území.

Skutečné umístění zařízení je nutno zjišťovat vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou.

Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených předěly účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový zářez sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případně jakkoliv dále využívána.

Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na: tel. 840 111 111; info@scvk.cz

strana 1 / 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkavská 1689 • 415 50 Teplice
Tel.: 840 111 111 • Fax: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, IČ: 00000001, zapsaná v oddělení Soutěžní činnosti.

Číslo územní Severočeské vlny



Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvezení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Poskytnutá informace nenahrazuje stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání příslušného rozhodnutí.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkavská 1689
IČ: 00000001 DIČ: CZ00000001
147

Ing. Petra Koptová
manažer útvaru TPČ OZ Most

Následnou žádost o poskytnutí vyjádření k existenci zařízení k této žádosti vytvoříte [zde](#).

Následnou žádost o poskytnutí vyjádření k existenci zařízení a možností napojení k této žádosti vytvoříte [zde](#).

Následnou žádost o vyjádření k dokumentaci k této žádosti vytvoříte [zde](#).

strana 2 / 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkavská 1689 • 415 50 Teplice
Tel.: 840 111 111 • Fax: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, IČ: 00000001, zapsaná v oddělení Soutěžní činnosti.

Číslo územní Severočeské vlny

